



Úřad městyse Žernov	
Číslo katastru: 679/002	Došlo: 19.0022
Počet listů: 2	Právní účinnost: 330/W
Ukládací znak:	

ELEKTRO-COMP spol. s r.o.
Maloskalická 68
552 03 Česká Skalice
Radim Macek – projektant PD
kontakt: 777 989 880
e-mail: macek@elektrocomp.cz

Městys Žernov
č.p.112
552 03 Žernov

OZNÁMENÍ

**majitelům nemovitosti o zahájení projekčních prací úprav distribuční soustavy
v elektroenergetice**

Název stavby: Žernov - DTS, knn p.č.1210 pro lokalitu
Číslo stavby: IV-12-2024475

I.

Městys Žernov, č.p.112, 552 03 Žernov

je vlastníkem nemovitosti(i) p.p.č.: 1524, 206/1 v katastrálním území **Žernov u České Skalice (796590)**.
Nemovitost je zapsána na LV č. 10001 evidovaném na Katastrálním úřadě pro Královéhradecký kraj.

II.

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, je oprávněným provozovatelem distribuční soustavy v elektroenergetice a investorem stavby: „**Žernov - DTS, knn p.č.1210 pro lokalitu**“ (dále jen stavba), která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu (§ 2 zákona 458/2000 Sb).

III.

Oznamujeme Vám, že v současné době zpracovává firma ELEKTRO-COMP spol. s r.o., projekt na výše uvedenou stavbu, která se může dotýkat i Vašich nemovitostí. Na předmětnou stavbu se vztahují zejména § 79 odst.2 písm. s) zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a zákon č. 416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon).

Předmětem uvedeného projektu je:

- Připojení lokality pro RD, TČ, 13x 3x25A na pozemcích p.č.1210/* v obci Žernov.

Investorem stavby je společnost ČEZ Distribuce, a.s., zpracování projektu je předpokládáno v roce 2023, vlastní realizace stavby pak v roce 2023.

Jednáním ve věcech tohoto OZNÁMENÍ pro zpracování projektu je oprávněn projektant stavby: Radim Macek, tel.777 989 880 , e-mail: macek@elektrocomp.cz, který s Vámi projedná předmětnou stavbu, bude-li se stavba dotýkat i Vašich nemovitostí.

IV.

Práva a povinnosti provozovatele distribuční soustavy jsou uvedena zejména v ustanovení § 25 výše uvedeného energetického zákona, práva a povinnosti zákazníka pak v ustanovení § 28 výše uvedeného energetického zákona, který je volně dostupný na internetové adrese <https://www.zakonyprolidi.cz>

Vznikne-li vlastníku nemovitosti majetková újma způsobená při následné realizaci výše uvedené stavby, zhotovitel stavby (popř. ČEZ Distribuce, a.s.) vlastníku nemovitosti tuto újmu uhradí.

V.

Uvedených nemovitostí se mohou týkat zejména tyto práce:

- vjezd na pozemek, výkopové práce

Dovolujeme si Vás požádat o zaslání zpětného kontaktu, který bude sloužit projektantovi při zpracování projektu, popř. i realizátorovi stavby pro oslovení před realizací stavby (z důvodu termínů vypínání, vstupů na pozemky, popř. dohody o náhradách za újmy na plodinách apod.).

Zasiláme Vám dvě vyhotovení oznámení a žádáme Vás o zaslání jednoho oznámení zpět na výše uvedenou adresu naší společnosti odpovědní obálkou.

Pokud budete mít k připravovaným úpravám distribuční soustavy jakýkoli dotaz nebo pro nás důležité informace, můžete nás kontaktovat na výše uvedeném kontaktu.

Vlastník nemovitosti (pozemku-objektu) svým podpisem stvrzuje, že mu byla tímto oznámením o zahájení projekčních prací na předmětné stavbě podána informace o záměru společnosti ČEZ Distribuce a.s. a bere na vědomí, že jej na základě jím poskytnutých kontaktů uvedených dále může projektant stavby nebo jím pověřená osoba kontaktovat v rámci zpracování projektu stavby, popř. zhotovitel stavby v rámci realizace stavby.

Prosíme doplnit:

Nájemce nemovitosti

v případě pronájmu prosíme doplnit

Městys Žernov

kontakt

603 163 501

e-mail

hwplis@zernov.cz

kontakt


e-mail

ELEKTRO-COMP

ZNÁME VAŠE POTŘEBY 28
ELEKTRO-COMP spol. s r.o., DIČ: CZ15032060
Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice

Česká Skalice 31.8.2022

ELEKTRO-COMP spol. s r. o.

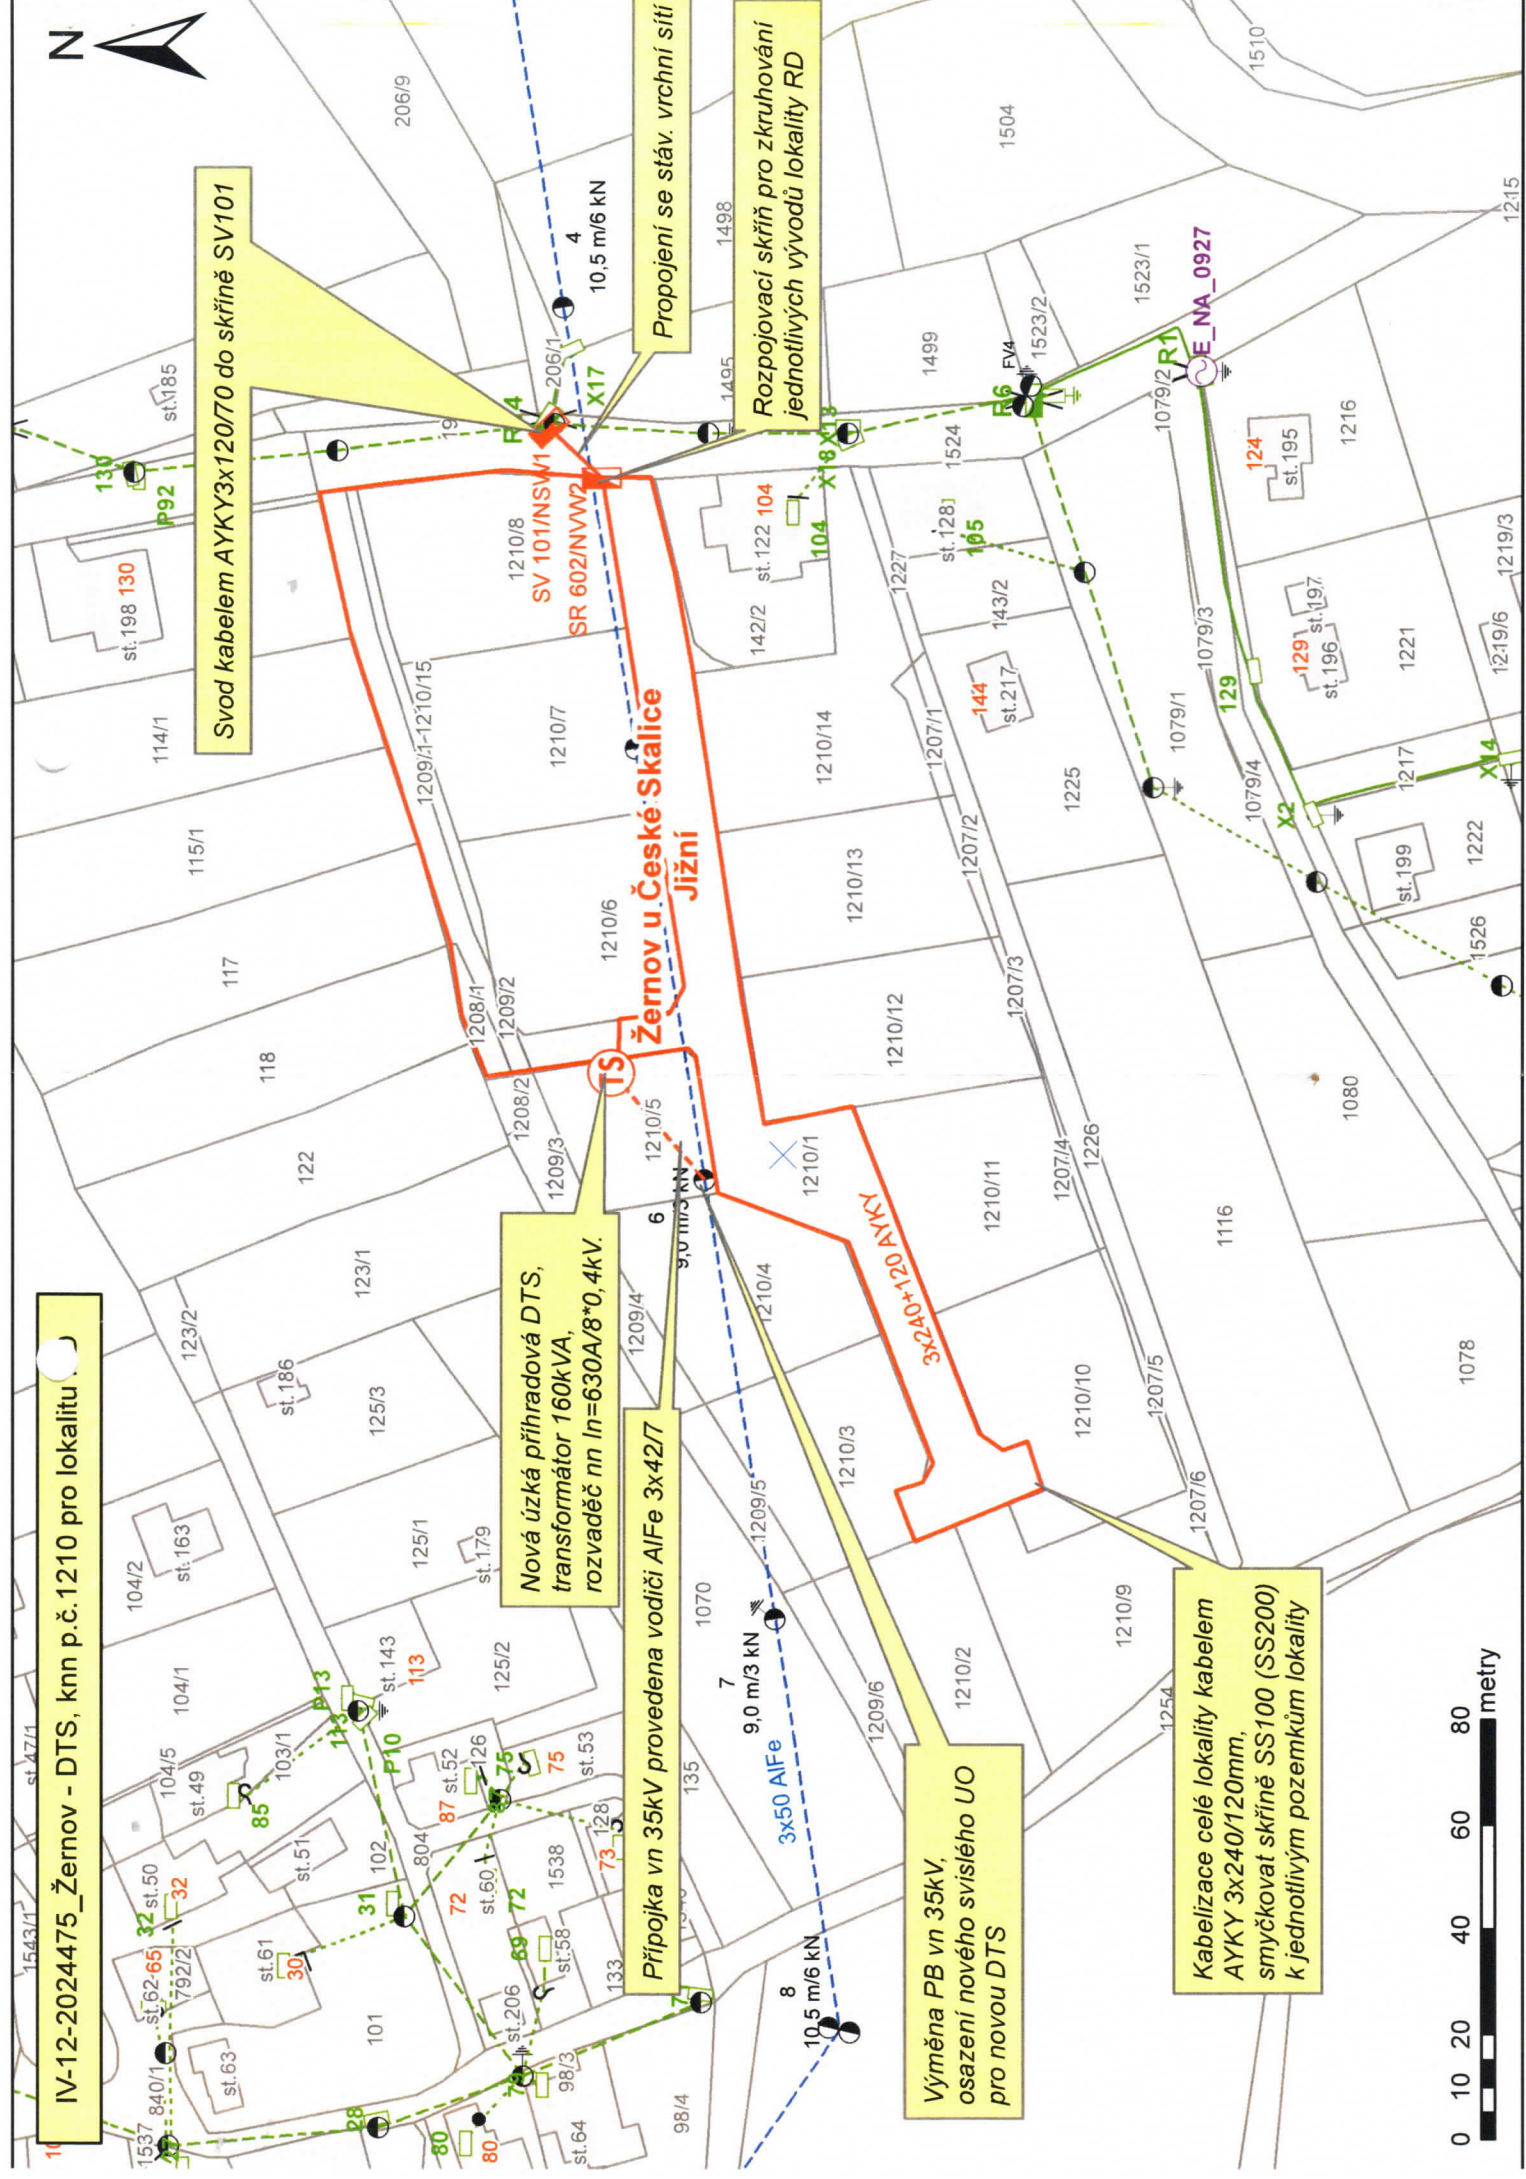

IV-12-2024475_Žernov - DTS, knn p.č. 1210 pro lokalitu

Svod kabelem AYKY3x120/70 do skříně SV101

Nová úzká příhradová DTS, transformátor 160kVA, rozvaděč nn In=630A/8*0,4kV.

Přípojka vn 35kV provedena vodiči AIFe 3x42/7

Výměna PB vn 35kV, osazení nového svíslého UO pro novou DTS

Kabelizace celé lokality kabelem AYKY 3x240/120mm, smýčkovat skříně SS100 (SS200) k jednotlivým pozemkům lokality

Žernov u České Skalice Jižní

Propojení se stáv. vrchní sítí
Rozpojovací skříň pro zkrhování jednotlivých vývodů lokality RD

